




Hausanschluss Bauwasserzähler im Gebäude

Die Installation der Wasserzählervorrichtung für den Bauwasserzähler kann durch eine konzessionierte Sanitärfirma oder durch die Wasserversorgung ausgeführt werden.


Vor der Ausführung ist eine Installationsanzeige einzureichen.

Der Bauwasserzähler wird nach der Installationsabnahme durch die Wasserversorgung aufgestellt.

Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung:

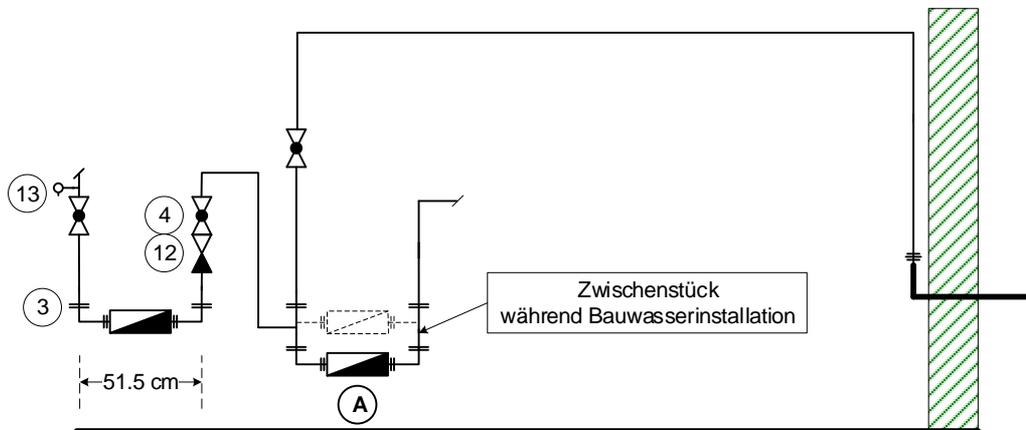

Wasserzählervorrichtung mit Umgehung:

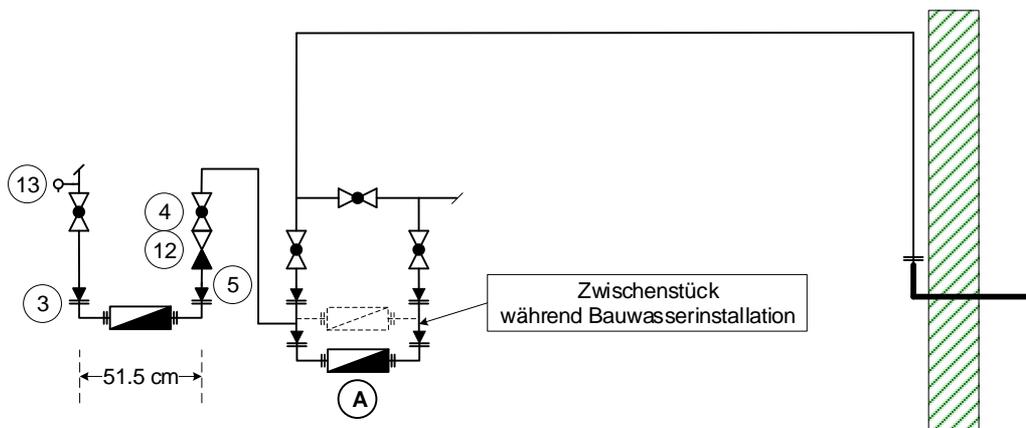

Legende

- A. Wasserzählervorrichtung mit oder ohne Umgehung, Umgehung ab CNS 54mm oder Fe verzinkt 2"
- 3. Wasserzähler-Flansch RN 90065 1¼" bis 2" (Für WZ-Größen DN 15-50 mm)
- 4. Geradsitzventil oder Schieber mit Weichdichtung
- 5. Reduktion bei WZ-Vorrichtung bis WZ 20m³/h, ab 2" Reduktion bei WZ-Vorrichtung bei WZ 30m³/h, ab 2½"
- 12. Rückflussverhinderer
- 13. Entleerventil

Ausführung Wasserzählervorrichtung gemäss WVZ Norm 1.6005.001